

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
(राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर)  
जिला बलरामपुर रा0गंज (छ0ग0)

क्रमांक / 711 / रास्वामि / 2017

बलरामपुर दिनांक 24/07/2017

प्रति,

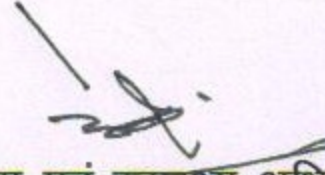
जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी  
बलरामपुर  
जिला बलरामपुर रा0गंज (छ0ग0)

विषय – 10 KVA जनरेटर हेतु निविदा की सूचना अपलोड कराने बावत्।

विषयांतर्गत लेख है कि जिला बलरामपुर के जिला चिकित्सालय बलरामपुर एवं सिविल अस्पताल वाड्रफनगर में 10 KVA जनरेटर स्थापित करने हेतु प्रतिष्ठित निर्माता/डिलरों से दिनांक 05/08/2017 संध्या 5:00 बजे तक नियमानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

उक्त निविदा की विस्तृत जानकारी को अपने जिले के वेबसाईट [www.balrampur.gov.in](http://www.balrampur.gov.in) में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न – प्रपत्र 04 प्रति में।

  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
बलरामपुर जिला बलरामपुर रा0गंज (छ0ग0)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला बलरामपुर-रा0गंज (छ0ग0)

cmhobalrampur@gmail.com

क्रमांक / 711 / स्था0 / 2017

बलरामपुर दिनांक 24/07/2017

// नियम एवं शर्तें //

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए 10केव्हीए जनरेटर हेतु प्रतिष्ठित निर्माता अथवा संबंधित डीलर से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं-

01. 10 केव्हीए जनरेटर हेतु निविदा केवल निर्माता कंपनी अथवा संबंधित डीलर के ही स्वीकार किये जावेंगे।
02. आईएसओ/डब्ल्यूएचओ/सिड्यूल-एमजीएमपी/आईएसआई निर्माणकर्ताओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
03. जनरेटर हेतु निविदा में महिन्द्रा एवं किलोस्कर कंपनी को प्राथमिकता दिया जावेगा।
04. निविदाकार टेक्निकल बीड (आईएसओ/डब्ल्यूएचओ/जीएमपी/आईएसआई का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति) व फाइनेंसियल बीड का प्रपत्र एक लिफाफे में एवं अमानत राशि के डी0डी0 को अलग दूसरे लिफाफे में कर, दोनों लिफाफे को एक A4 साईज के लिफाफे में डालकर जमा करें। लिफाफा सीलबंद होना अनिवार्य है।
05. निविदा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट / अधिकृत कोरियर द्वारा ही प्राप्त की जावेगी।
06. उपकरण हेतु अमानत राशि 20000.00 (बीस हजार रुपये मात्र) निर्धारित है। जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर के नाम पर देय होगा।
07. निविदाकर्ता को निविदा के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा-
  - ❖ निर्माता द्वारा जारी अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र।
  - ❖ पूर्व में किसी अन्य शासकीय संस्था में सफल निविदा के कार्य का प्रमाण पत्र।
  - ❖ वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु भारीत/देय, आयकर एवं वाणिज्यिक कर के भुगतान की प्रतिलिपि।
08. सामग्री कार्यालय भण्डार में पहुँचाकर देना होगा, जिस पर अन्य किसी प्रकार का गाडी भाड़ा देय नहीं होगा। व्यवस्थित पैकिंग तथा ट्रान्सपोर्टिंग के दौरान टूट-फूट तथा लिकेज की सम्पूर्ण जवाबदारी प्रदायकर्ता की होगी।
09. निविदा दर में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इन्स्टॉलेशन चार्ज एवं अन्य चार्ज समाहित होना चाहिए। पृथक से किसी भी प्रकार का चार्ज देय नहीं होगा।
10. क्रय आवश्यकतानुसार प्राप्त आबंटन के आधार पर किये जायेंगे। किसी भी प्रकार की बाध्यता स्वीकार नहीं होगा।
11. किसी भी तरह के विवाद के स्थिति में निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा, इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. निविदा की दरें अगली निविदा आमंत्रित करने तक के लिए मान्य होगा।
13. निविदा 05/08/2017 को सायंकाल 5:00 बजे तक स्वीकार की जावेंगी।
14. निविदा दिनांक 08/08/2017 को अपराह्न 3:00 बजे खोली जावेगी। इच्छुक निविदाकर्ता निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदाकर्ता की अनुपस्थिति में भी क्रय समिति के सदस्यों के सामने निर्धारित तिथि को निविदा खोल दी जावेगी।
15. निविदा हेतु उल्लेख तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। जिसकी सूचना प्रेषित की जावेगी।

16. संचालनालय चिकित्सा शिक्षा एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु दर अनुबंध किये जाने की स्थिति में उनके न्यूनतम दर को मान्य कर उन्ही न्यूनतम दर वाले फर्मों को क्रय आदेश प्रदाय किया जावेगा इस संबंध में किसी भी प्रकार की बाध्यता स्वीकार नहीं होगी एवं कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
17. एल 01 फार्मों के द्वारा रूपये 50.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध होने के उपरांत ही क्रय आदेश जारी किया जा सकेगा।
18. सफल निविदाकार द्वारा एक योग्य इंजिनियर को उपकरण स्थापित एवं टेस्टिंग करने हेतु निर्धारित करना अनिवार्य होगा। जो कि उपकरण को स्थापित करने उपरांत उपयोग करने की पूरी विधि के साथ-साथ भविष्य में चाही गई आवश्यकतानुसार सर्विस देने हेतु उत्तरदायी होंगे।
19. कार्यादेश जारी होने पर सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश जारी होने के 21 दिवस के भीतर करना अनिवार्य है। पूर्ति न होने की स्थिति में अन्य को पूर्ति आदेश देने पर मूल्य अंतर की राशि प्रथम प्रदायकर्ता से की जावेगी। राशि न देने पर अमानत की राशि राजसात कर दी जावगी।



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला बलरामपुर रा0गंज (छ0ग0)



# CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER

## DISTRICT BALRAMPUR:RAMANUJGANJ (C.G.)

S.n.....711...../Stb/2017

DATED..24/07/2017.....

S.No.	Specification of Diesel Generating set with AMF Control Panel	Unit	Cost	Remark
01	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>size and Dimensions:</b></li><li>Weighing 640Kg and measuring 1800X900X1300 (LxWxH) mm dimensions, with a compact body which is packed in a sturdy acoustic enclosure.</li></ul>			
02	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Rating : 10KVA</li><li>❖ Face : single/three</li><li>❖ Frequency : 50 Hz</li><li>❖ Voltage : 230 Volts</li><li>❖ Power factor : 0.8</li><li>❖ Noise Level : &lt;=75 dbA</li><li>❖ Starting System : electric</li><li>❖ Fuel tank : 50-90 ltr.</li><li>❖ Dry weight : 640-750 KVA</li><li>❖ Fuel : diesel</li><li>❖ Cooling : Air cooled</li><li>❖ RPM : 1500</li><li>❖ No. Of cylinder : 02</li><li>❖ CC : 1.36-1.56 Ltr.</li><li>❖ BHP : 16-18 bhp gross power</li><li>❖ Insulation class : H</li><li>❖ Alternator efficiency (at 100% load) 0.8pf*: 86%</li><li>❖ Max voltage dip at full load 0.8pf Lag:±20%</li></ul> <p style="text-align: center;"><b><u>Control panel</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Console meter</li><li>❖ Voltage indicator lamp</li><li>❖ MCB</li><li>❖ Starting</li><li>❖ Output socket</li><li>❖ Hour meter</li><li>❖ Ammeter</li></ul>			
03	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>Technical Features:</b></li><li>The Generator should be equipped with</li></ul>			

	<p>an efficient zero leak engine having 16-18 bhp gross power. The speed of this engine should be 1500 rpm and it should be water cooled with a radiator. There must be 02 cylinders in this engine and the displacement should be 1.36-1.56 Ltr. It should belong to the A1 governing class. This 10 KVA generator should features a brushless, Single/three phase class H insulated altemator. The fuel tank capacity should be around 50-90 litres. A Control Panel option should be available as per specific requirements. Its effective governing system should control the voltage fluctuations, Thus ensuring complete safety of our needs.</p>			
04	<p>❖ <b>Other Features:</b> The generator set features compliant engines must be having lower rate of nitrogen dioxide, hydrogen carbon and particulate matter emissions. The genset should be installed and commissioned through any powerol authorized dealer, it should also come with an annual maintenance contract.</p>			



CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER  
DISTRICT BALRAMPUR:R.GANJ (C.G.)